



ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขายทอดตลาด

เลขที่ กพผ. ทพพม-ท. (ท.) ๐๐๒/๒๕๖๖

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กพผ.) มีความประสงค์จะขาย ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน ๒๖ รายการ (ขายตามสภาพ) โดยมีรายละเอียดรายการสิ่งของที่จะจำหน่ายตามเอกสารบัญชี ๑

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ต้องไม่เป็นผู้หรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ผู้ราคารายอื่น ณ วันประกาศขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นต้นไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการขายทอดตลาดครั้งนี้

๓. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ผู้ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ต้องมีใบแสดงว่าเป็นเจ้าของโรงงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของโรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ใช้วัสดุที่จำหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ หรือลำดับที่ ๑๐๖ และสามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘

๕. ผู้ผู้ราคาจะต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๔ เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด

๖. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ต้องระบุชื่อผู้เสนอราคา กรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องแนบต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมการขายทอดตลาด

๑. ในกรณีผู้ผู้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนคนต่างด้าว พร้อมสำเนาของผู้ยื่น ในกรณีเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาสัญญาหรือ

ข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

๒. กรณีเป็นนิติบุคคลไทย ต้องเสนอหลักฐานการจดทะเบียนและหลักฐานแสดงว่าผู้ชำระราคา เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องเสนอหลักฐานการจดทะเบียนและสำเนาเอกสารหลักฐานของราชการที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยประเภทใดบ้าง หลักฐานแสดงว่าผู้ชำระราคาเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น และหลักฐานอื่น ๆ ที่ กฟผ. เชื่อถือ ที่สามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชำระราคาได้

๓. กรณีที่มีการมอบอำนาจให้เข้าชำระราคา ผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การสอบถามรายละเอียด

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเงื่อนไขการขายทอดตลาดได้ที่แผนกพัสดุ กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๕ ๒๐๕๘ ตั้งแต่ วันที่ ๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.) หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ กฟผ. <http://www.egat.co.th>,

ผู้สนใจสามารถขอคู่มือของได้ที่คลังพัสดุ K โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ติดต่อ คุณอนุพันธ์ แสงมณี โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๒๐๕๘ สามารถดูสิ่งของได้ในวันทำการ ตั้งแต่ วันที่ ๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารที่ทำการกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ตึกเหลือง) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๕ น. เป็นต้นไป

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

กฟผ. มีประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการบริหารสัญญา เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวหากเอกสารของท่านที่ต้องส่งมอบให้ กฟผ. มีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ PDPA ดังนี้ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันรวมอยู่ด้วย ขอให้ท่านขีดค่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนส่งมอบให้แก่
กฟผ.

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



(นางวราพร รุ่งรังษี)

หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บัญชี 1

รายการที่	ชื่อ	ราคาเริ่มต้น
1	HYDRAULIC PUNCHING MACHINE	70,000.00
2	STRAIOHT BED LATHE	40,000.00
3	เครื่องกลึงโลหะ	60,000.00
4	HYDRAULIC SHOP PRESS	50,000.00
5	เครื่องกลึงขนาดใหญ่	65,000.00
6	SECTION BENDER	200,000.00
7	PULLMASE-KUMLA POWER ROLLER	100,000.00
8	OIL PURIFIER KATO (เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า)	90,000.00
9	ELECTRIC HEATED CHAMBER FURNAC	35,000.00
10	เครื่อง X-RAY FLUORESCENCE	7,000.00
11	CO-ORDINATE DRIVE FLAME SHAPE	60,000.00
12	เครื่องพับโลหะสี่เหลี่ยม	15,000.00
13	เครื่องกลึงขนาด SWING OVERBED	58,000.00
14	PRECISION LATHE	15,000.00
15	TRANSFORMER OIL PURIFIER	15,000.00
16	ส่วงานเจาะแบบเรเดียล(RADIAL DRI	20,000.00
17	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	90,000.00
18	PERSONNEL LIFT	80,000.00
19	PRECISION LATHE	15,000.00
20	ลิฟท์กระเช้าไฮดรอลิคเอนกประสงค์	60,000.00
21	กระเช้าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	20,000.00
22	กระเช้าสำหรับขึ้นลงปล่องโรง	
23	ตู้อบไฟฟ้าทำด้วยเหล็กหนา 1.5มม	6,000.00
24	กระเช้าชนิดใช้รอก	30,000.00
25	กระเช้าชนิดใช้รอก	
26	มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนกระเช้าขึ้นปล่อง	

ใบเสนอราคาซื้อ

พัสดุที่ใช้งานแล้ว

การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ กฟผ. หพฟม-ห. (ท.) ๐๐๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

เป็นผู้มีอำนาจทำข้อผูกพันของ บริษัท/ห้าง/ร้าน.....ทะเบียนการค้า

เลขที่.....ที่อยู่.....ซอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามใบประกาศการขายทอดตลาด เงื่อนไขและข้อกำหนดการเสนอราคา และ ดูสิ่งของที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศขายเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอราคาซื้อสิ่งของ จาก กฟผ. ดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาเสนอซื้อ
๑	ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานแล้ว รายการที่	๑ บาท

หมายเหตุ : * ราคาที่เสนอซื้อเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคาซื้อ

(.....)

ข้าพเจ้าขอวางหลักประกันการเสนอราคาครั้งนี้เป็น เงินสด เช็คที่ธนาคารเป็น ผู้ส่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ธนาคาร.....สาขา.....

เลขที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ซึ่งส่งจ่ายในนาม “การไฟฟ้า ฝายผลิตแห่งประเทศไทย” เป็นเงิน.....บาท (.....) คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐* ของราคาสิ่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อ โดยมอบให้ กฟผ. ยึดไว้เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาซื้อ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่พิจารณารายการพัสดุที่ขายทอดตลาด รายการใด รายการหนึ่งหรือทั้งหมด หาก กฟผ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าเสนอเงื่อนไขนอกเหนือจากที่ กฟผ. กำหนด หรือกรอกรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่แจ้งชัดเจนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการพิจารณา

หากข้าพเจ้าถอนการเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ริบหลักประกันทั้งหมด และข้าพเจ้าขอให้ สัญญาต่อ กฟผ. ดังนี้

๑. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่ข้าพเจ้าชำระเงินค่าซื้อสิ่งของ ในอัตราที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร

๒. ข้าพเจ้าจะทำการขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับจาก วันที่เข้าดำเนินการในครั้งแรก ทั้งนี้จะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.

๓. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ กฟผ. และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลจากการขนย้าย และ/หรือการเตรียมการขนย้ายสิ่งของ

* ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ตามคู่มือการจำหน่ายพัสดุ

๔. ถ้าข้าพเจ้าขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของ กฟผ. ล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา ข้าพเจ้ายอมให้ กฟผ. ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาซื้อ สิ่งของแต่ละรายการ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ให้คิด ๑๐๐ บาท โดยนับตั้งแต่วันที่ถัด จากวันครบกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา จนถึงวันที่ข้าพเจ้าดำเนินการ ขนย้ายเสร็จ แต่ทั้งนี้ค่าปรับสูงสุดรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาซื้อสิ่งของแต่ละรายการ

๕. ถ้าข้าพเจ้าไม่มาทำสัญญาซื้อขายภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ริบ หลักประกันที่ข้าพเจ้า วางไว้ทั้งหมด

๖. ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ข้าพเจ้าได้เสนอ ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ใช้สิทธิบอก เลิกการขายทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่มีเงื่อนไข และ/หรือ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็น ผลสืบเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

๗. ในกรณีที่มีค่าปรับหรือค่าเสียหายเกิดขึ้น และข้าพเจ้าไม่ชำระค่าปรับหรือค่าเสียหายดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. หักเงินดังกล่าวจากหลักประกันที่ข้าพเจ้าได้วางไว้กับ กฟผ. หักจากเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามี สิทธิได้รับจาก กฟผ. หรือให้ กฟผ. ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

๘. ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ยึดถือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้จนกว่าข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคาซื้อครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคาซื้อ
(.....)

หมายเหตุ - แผนก / คลังพัสดุ.....ผู้ดำเนินการขายทอดตลาด
- ใบเสร็จรับเงิน / หลักประกันการเสนอราคา เล่มที่ เลขที่..... /.....

คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

(ลงชื่อ) กรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(.....)

เงื่อนไขและรายละเอียดการขายทอดตลาด

เลขที่ ทพฟม-ท. (ท.) ๐๐๒/๒๕๖๖

ผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดเพื่อซื้อสิ่งของที่ขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. หลักประกันการขายทอดตลาดและหลักประกันการเสนอราคา

๑.๑ หลักประกันการเข้าร่วมขายทอดตลาด

ผู้ผู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาด (ค่าป้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ (ห้าพันบาทถ้วน) ด้วยเงินสดเท่านั้น / ต่อจำนวนรายการพัสดุที่ประสงค์จะซื้อราคา

ตัวอย่างเช่น

- มีความประสงค์จะซื้อราคาสูงสุดจำนวน ๔ รายการ กรณีนี้ลงทะเบียน ๔ ป้าย วางหลักประกันค่าเข้าร่วมขายทอดตลาดเท่ากับ $๕,๐๐๐.๐๐ \times ๔ = ๒๐,๐๐๐.๐๐$ บาท
- มีความประสงค์จะซื้อราคาสูงสุดจำนวน ๑๐ รายการ กรณีนี้ลงทะเบียน ๑๐ ป้าย วางหลักประกันค่าเข้าร่วมขายทอดตลาดเท่ากับ $๕,๐๐๐.๐๐ \times ๑๐ = ๕๐,๐๐๐.๐๐$ บาท

โดยมอบให้คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

กพผ. จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาด (ค่าป้าย) แก่ผู้ที่ไม่ชนะการซื้อราคา หลังจากสิ้นสุดการขายทอดตลาด

๑.๒ หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ผู้ราคาที่เป็นผู้ผู้ราคาสูงสุดต้องวางหลักประกันในการเสนอราคาครั้งนี้ คิดเป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาสิ่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อ โดยสามารถติดต่อขอวางหลักประกันในการเสนอราคาได้ที่ แผนกบัญชีและการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะภายหลังสิ้นสุดการขายทอดตลาด โดย กพผ. จะคืนหลักประกันการเสนอราคาให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ผู้ราคาสูงสุดได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศขายทอดตลาด และ เงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคาครบถ้วนแล้ว

๒. การเสนอราคา

๒.๑ ผู้ผู้ราคาต้องตรวจสอบสิ่งของที่ กพผ. ประกาศขายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอราคาซื้อ หากกพผ. ตกลงขายให้แก่ผู้ผู้ราคาสูงสุดแล้ว กพผ. จะไม่รับคืนสิ่งของดังกล่าวทุกกรณี

๒.๒ ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารตามที่ กพผ. กำหนด

๒.๓ ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะประกาศราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่จะขายครั้งนี้ให้ผู้ผู้ราคาทราบ ผู้ผู้ราคาจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของราคาสิ่งของที่ได้ประกาศหรือแถลงก่อนการขายทอดตลาด ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะกำหนดให้มีการเสนอราคาที่ละราย

๒.๔ ผู้ผู้ราคาต้องยกป้ายหมายเลขที่ กพผ. แจกให้เพื่อเสนอราคาซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่

ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด

๒.๕ การเสนอเพิ่มราคา

- เสนอราคา เพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๒.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ๒๐% หลังเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด

๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นราคาที่เสนอจนถึงวันสิ้นสุดข้อผูกพันตามใบเสนอราคา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่กำหนดนี้ได้

๒.๘ ราคาที่เสนอซื้อ เป็นราคาที่ไม่วรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และผู้ประสงค์จะเสนอราคาซื้อจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเอง

๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการขายทอดตลาด

๓.๑ การพิจารณาราคา กฟผ. จะพิจารณาจากผู้สุ้ราคาสูงสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขของ กฟผ. โดยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กฟผ.

๓.๒ กฟผ. จะทำหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดต่อผู้สุ้ราคาสูงสุด หลังจากที่ได้รับอนุมัติผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้อง เข้ามาดำเนินการทำสัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดจาก กฟผ.

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่มีได้ไปดุษฎ์จะใช้เป็นข้ออ้างใดๆ เพื่อยกเลิกการเสนอราคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้ และถ้าผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่เสนอราคาสูงสุดได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับ กฟผ. ภายในกำหนด กฟผ. จะยึดหลักประกันการเสนอราคา และผู้สุ้ราคาที่สูงที่สุดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔. การสงวนสิทธิ์

๔.๑ กฟผ. จะไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่แสดงเอกสารไม่ครบถ้วน

๔.๒ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้สุ้ราคาที่มีคุณสมบัติไม่เรียบร้อยในห้องขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด หากมีการก่อกวนและขัดขวางการเสนอราคาไม่ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย เช่น ใช้วาจาไม่สุภาพ เสียงดัง ใช้กำลังหรือทะเลาะวิวาท

๕. การชำระเงิน

เมื่อ กฟผ. ตกลงขายให้ผู้สุ้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินค่าสิ่งของเต็มจำนวน ก่อนที่จะดำเนินการขนย้าย

๖. การขนย้ายพัสดุ

กฟผ. จะทำหนังสือแจ้งให้เข้ามาดำเนินการขนย้ายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขนย้ายพัสดุนอกนอกรัณเขตพื้นที่ของ กฟผ. จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกนอกรัณเขตของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ นับจากวันที่เข้าดำเนินการในครั้งแรก ทั้งนี้ต้องเข้า

ดำเนินการในครั้งแรกไม่เกิน ๗ วันทำการหลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการขนย้ายจาก กฟผ.

๗. การปรับในกรณีรับสิ่งของล่าช้า

ผู้สุ้ราคาสูงสุดยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้มาดำเนินการขนย้ายพัสดุ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ให้คิด ๑๐๐ บาท โดยนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดวันขนย้ายตามข้อ ๙ แต่ทั้งนี้ค่าปรับสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาส่งของ ที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้มาดำเนินการขนย้ายพัสดุ

๘. ผู้ติดตาม

กฟผ. อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดนำผู้ติดตามเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้ ๑ ท่าน ทั้งนี้ผู้ติดตามไม่มีสิทธิเสนอราคา และผู้เข้าร่วมขายทอดตลาดรวมทั้งผู้ติดตามต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

๙. อื่นๆ

๙.๑ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กฟผ. จะริบหลักประกันการเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี และงดทำธุรกรรมด้วยเป็นเวลา ๖ เดือน

๙.๒ ก่อนวันขายทอดตลาด กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการขายทอดตลาด โดย กฟผ. จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๙.๓ ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกเทปการขายทอดตลาดครั้งนี้

๙.๔ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณห้องขายทอดตลาด


๙.๕ ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาดและผู้ติดตามจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในพื้นที่ของ กฟผ.

๙.๖ การขนย้ายพัสดุ จะต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวและแลกบัตรชั่วคราว เพื่อเข้าทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และขั้นตอนการขอทำบัตรผ่านยานพาหนะ รถบรรทุก และเครื่องจักรกล เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยสามารถสอบถามได้ที่แผนก รักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร ๐๕๔ ๒๕ ๒๗๔๙ ในวันและเวลาทำการ

รายการที่ 1



รายการที่ 2

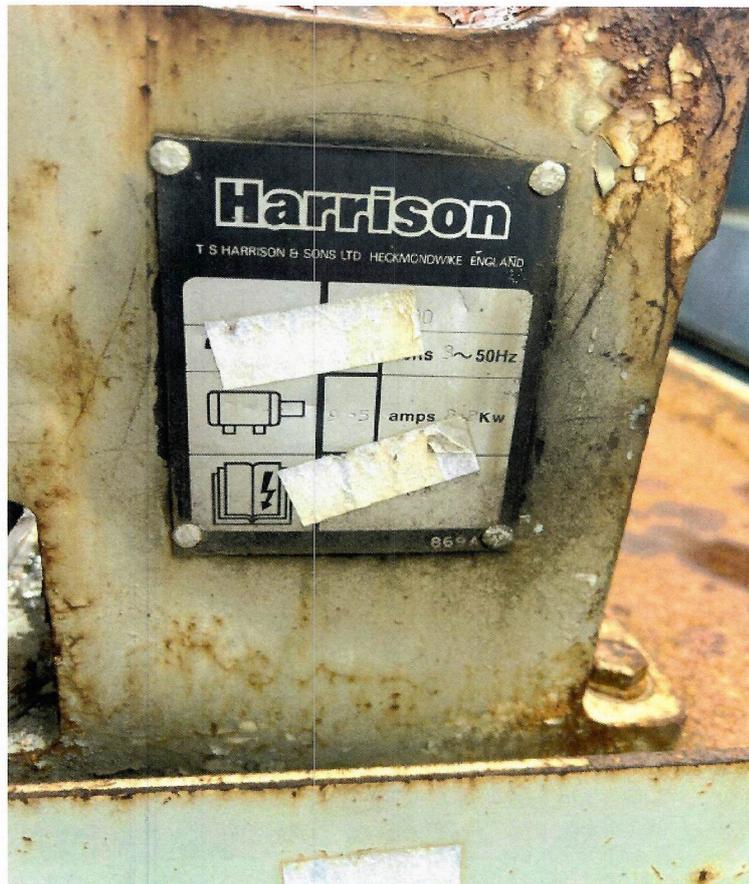

รายการที่ 3



รายการที่ 3

SOFIA 660

ZMM[®] Inc. Sofia
MACHINE TOOLS & SYSTEMS

mm										1/16"										1/32"									
1:4	0.5	0.562	0.625	0.687	0.75	0.812	0.875	0.937	1.0	56	52	48	44	40	36	32	0019	0020	0021	0023	0025	0028	0031	0035	1:4				
1:2	1	1.125	1.25	1.375	1.5	1.625	1.75	1.875	2.0	30	28	26	24	22	20	18	16	0037	0040	0043	0046	0051	0056	0062	0070	1:2			
1:1	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	15	14	13	12	11	10	9	8	0074	0080	0086	0093	0102	0112	0124	0140	1:1			
2:1	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	7 1/2	7	6 1/2	6	5 1/2	5	4 1/2	4	0149	0159	0172	0186	0203	0223	0246	0279	2:1			
1:4	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	15	14	13	12	11	10	9	8	0074	0080	0086	0093	0102	0112	0124	0140	1:4			
1:2	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	7 1/2	7	6 1/2	6	5 1/2	5	4 1/2	4	0149	0159	0172	0186	0203	0223	0246	0279	1:2			
1:1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3 3/4	3 1/2	3 1/4	3	2 3/4	2 1/2	2 1/4	2	0298	0318	0343	0372	0403	0446	0496	0556	1:1			
2:1	16	18	20	22	24	26	28	30	32	1 7/8	1 3/4	1 1/2	1 1/4	1 1/8	1	3/4	3/8	0595	0637	0686	0744	0813	0893	0992	112	2:1			
1:4	16	18	20	22	24	26	28	30	32	1 7/8	1 3/4	1 1/2	1 1/4	1 1/8	1	3/4	3/8	0595	0637	0686	0744	0813	0893	0992	112	1:4			
1:2	32	36	40	44	48	52	56	60	64	15/16	7/8	3/4	3/4	11/16	5/8	9/16	1/2	119	0127	137	149	163	179	198	223	1:2			
1:1	64	72	80	96	104	112	120	128	136	15/32	7/16	3/8	3/8	11/32	5/16	9/32	1/4	238	255	276	298	325	357	397	447	1:1			
2:1	128	144	160	176	192	208	224	240	256	15/64	7/32	3/16	3/16	11/64	5/32	9/64	1/8	476	509	549	595	650	714	794	893	2:1			
8 7 6 5 4 3 2 1										1 2 3 4 5 6 7 8										1 2 3 4 5 6 7 8									
1:4	0.125	0.141	0.156	0.172	0.187	0.203	0.219	0.234	0.250	240	224	208	192	176	160	144	128	0015	0016	0017	0018	0020	0022	0024	0027	1:4			
1:2	0.25	0.281	0.312	0.344	0.375	0.406	0.437	0.469	0.500	120	112	104	96	88	80	72	64	0030	0031	0032	0033	0034	0036	0039	0043	1:2			
1:1	0.5	0.562	0.625	0.687	0.75	0.812	0.875	0.937	1.0	60	56	52	48	44	40	36	32	0053	0055	0057	0073	0080	0088	0098	0110	1:1			
2:1	1	1.125	1.25	1.375	1.5	1.625	1.75	1.875	2.0	30	28	26	24	22	20	18	16	0117	0128	0135	0148	0169	0178	0195	0219	2:1			
1:4	0.6	0.662	0.725	0.787	0.85	0.912	0.975	1.037	1.1	40	36	32	28	24	20	16	12	0054	0055	0057	0073	0080	0088	0098	0110	1:4			
1:2	1	1.125	1.25	1.375	1.5	1.625	1.75	1.875	2.0	30	28	26	24	22	20	18	16	0117	0128	0135	0148	0169	0178	0195	0219	1:2			
1:1	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	15	14	13	12	11	10	9	8	0234	0250	0270	0292	0318	0350	0390	0438	1:1			
2:1	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	7 1/2	7	6 1/2	6	5 1/2	5	4 1/2	4	0467	0501	0539	0584	0637	0701	0780	0877	2:1			
1:4	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	7 1/2	7	6 1/2	6	5 1/2	5	4 1/2	4	0467	0501	0539	0584	0637	0701	0780	0877	1:4			
1:2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3 3/4	3 1/2	3 1/4	3	2 3/4	2 1/2	2 1/4	2	0934	100	108	117	127	140	155	175	1:2			
1:1	16	18	20	22	24	26	28	30	32	1 7/8	1 3/4	1 1/2	1 1/4	1 1/8	1	3/4	3/8	187	200	216	234	255	280	312	351	1:1			
2:1	32	36	40	44	48	52	56	60	64	15/16	7/8	3/4	3/4	11/16	5/8	9/16	1/2	374	401	431	467	509	560	624	701	2:1			

M DP

รายการที่ 4




รายการที่ 4

ENERPAC 
100 TONS PRESS

รายการที่ 5



รายการที่ 6

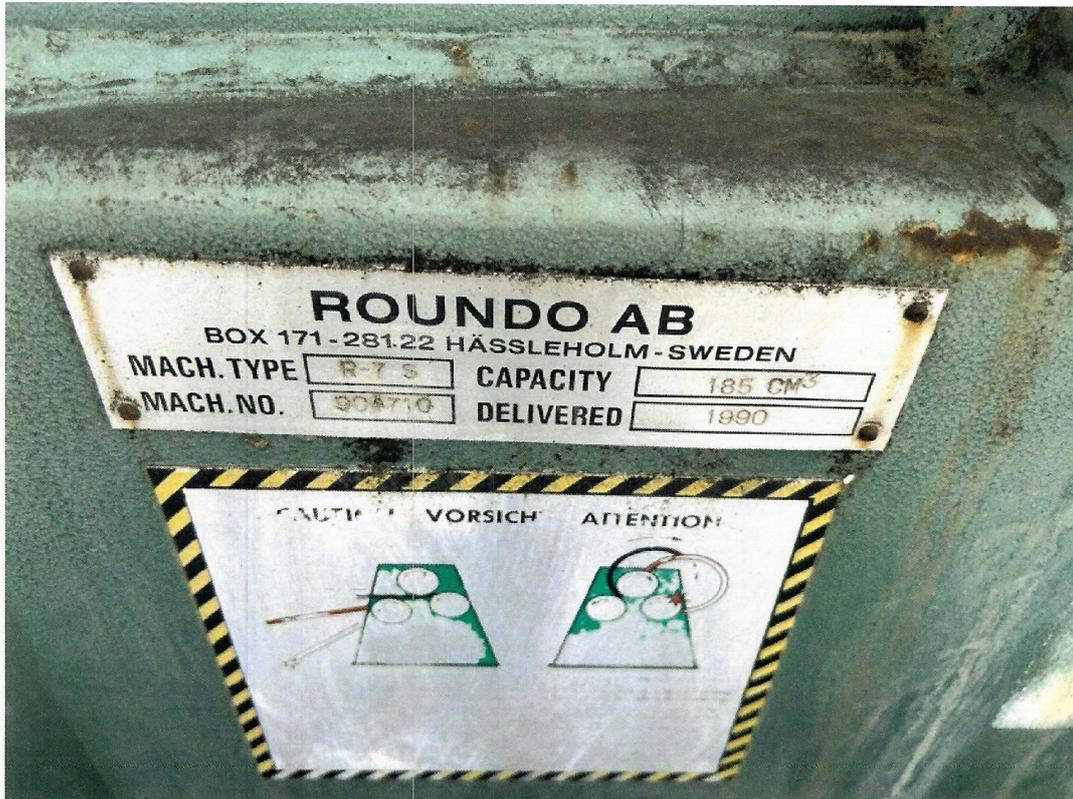

รายการที่ 7





รายการที่ 8



๑

๒

MODEL

KLV-4A80




HIGH VACUUM OIL PURIFIER

CAPACITY	4000 L/H	ELECTRIC INPUT	3 ϕ 416V 50 Hz
OPERATING TEMPERATURE	30 — 50 °C	OPERATING VACUUM	4 TORR
MOTOR	7.7 KW		
HEATER	3 ϕ 45 KW	VACUUM PUMP	3700 L/H
DELIVERY PRESSURE	MAX 5 kg/cm ²	FILTER PRESSURE	MAX 3 kg/cm ²



1/2 JIS-5 K VACUUM 3B JIS-B 2290
3 A DATE SEP-1980 WEIGHT 1200 kg
ELECTRIC MFG. CO. LTD. JAPAN




M101-80704

รายการที่ 9



รายการที่ 9

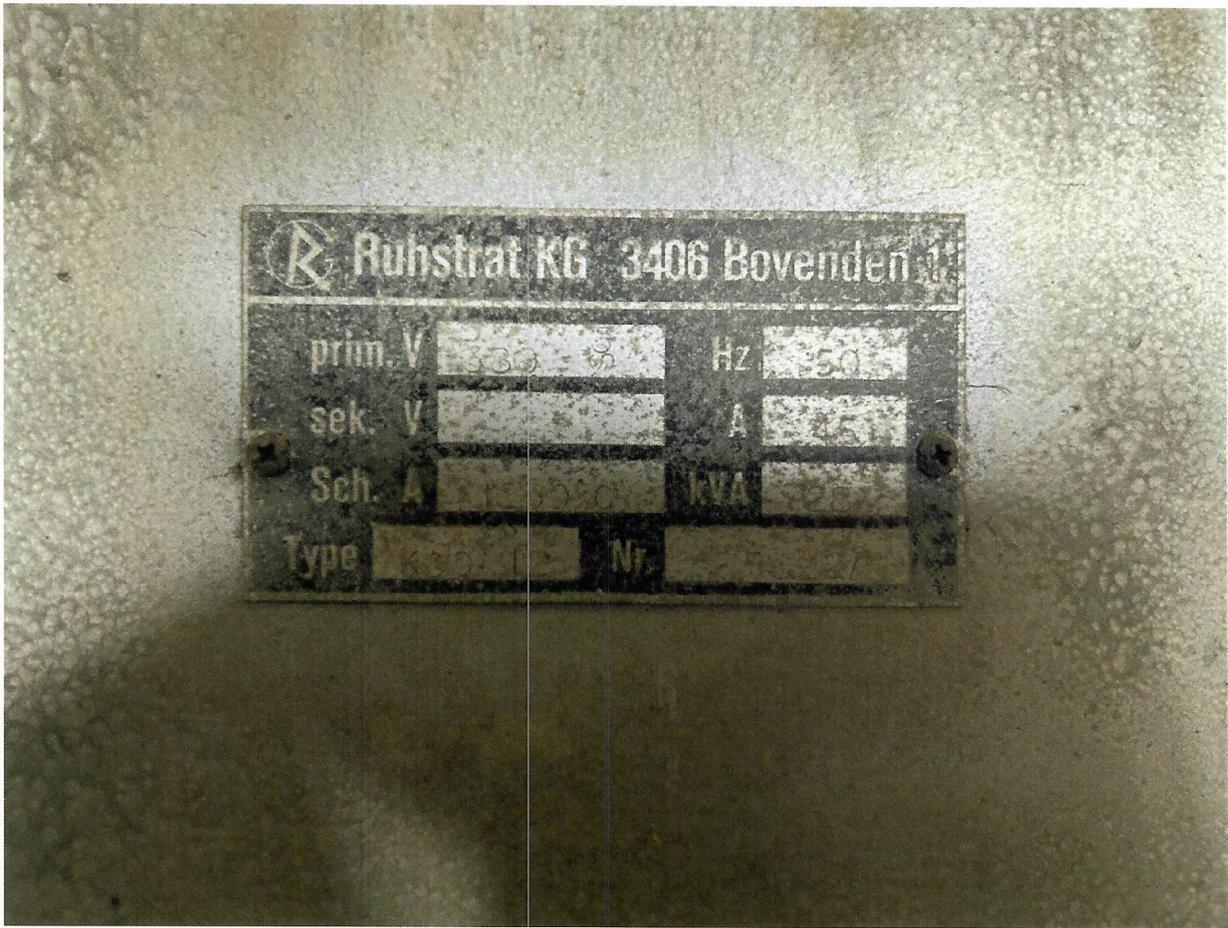

รายการที่ 10





รายการที่ 11



รายการที่ 12



รายการที่ 12



รายการที่ 13




รายการที่ 14




รายการที่ 15



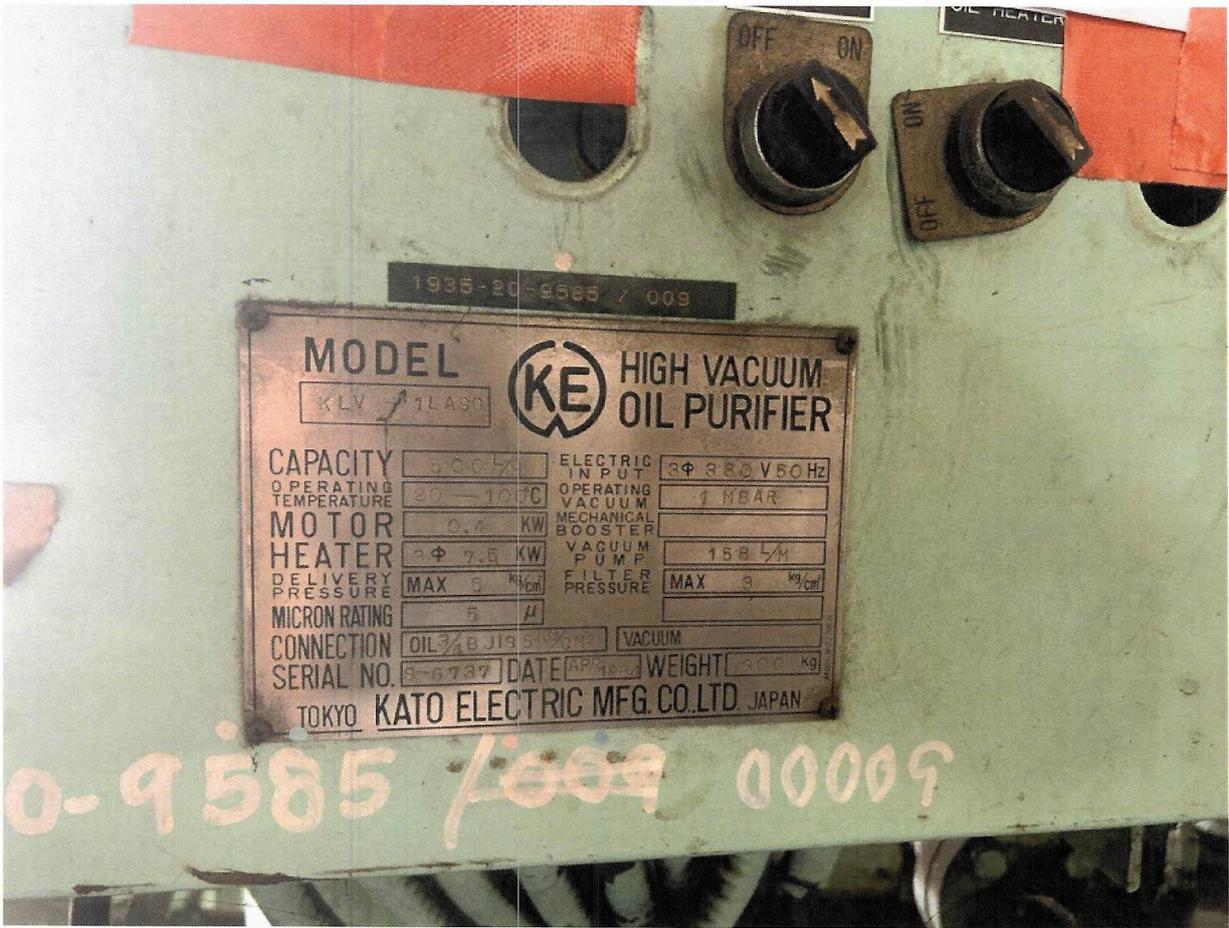

รายการที่ 16



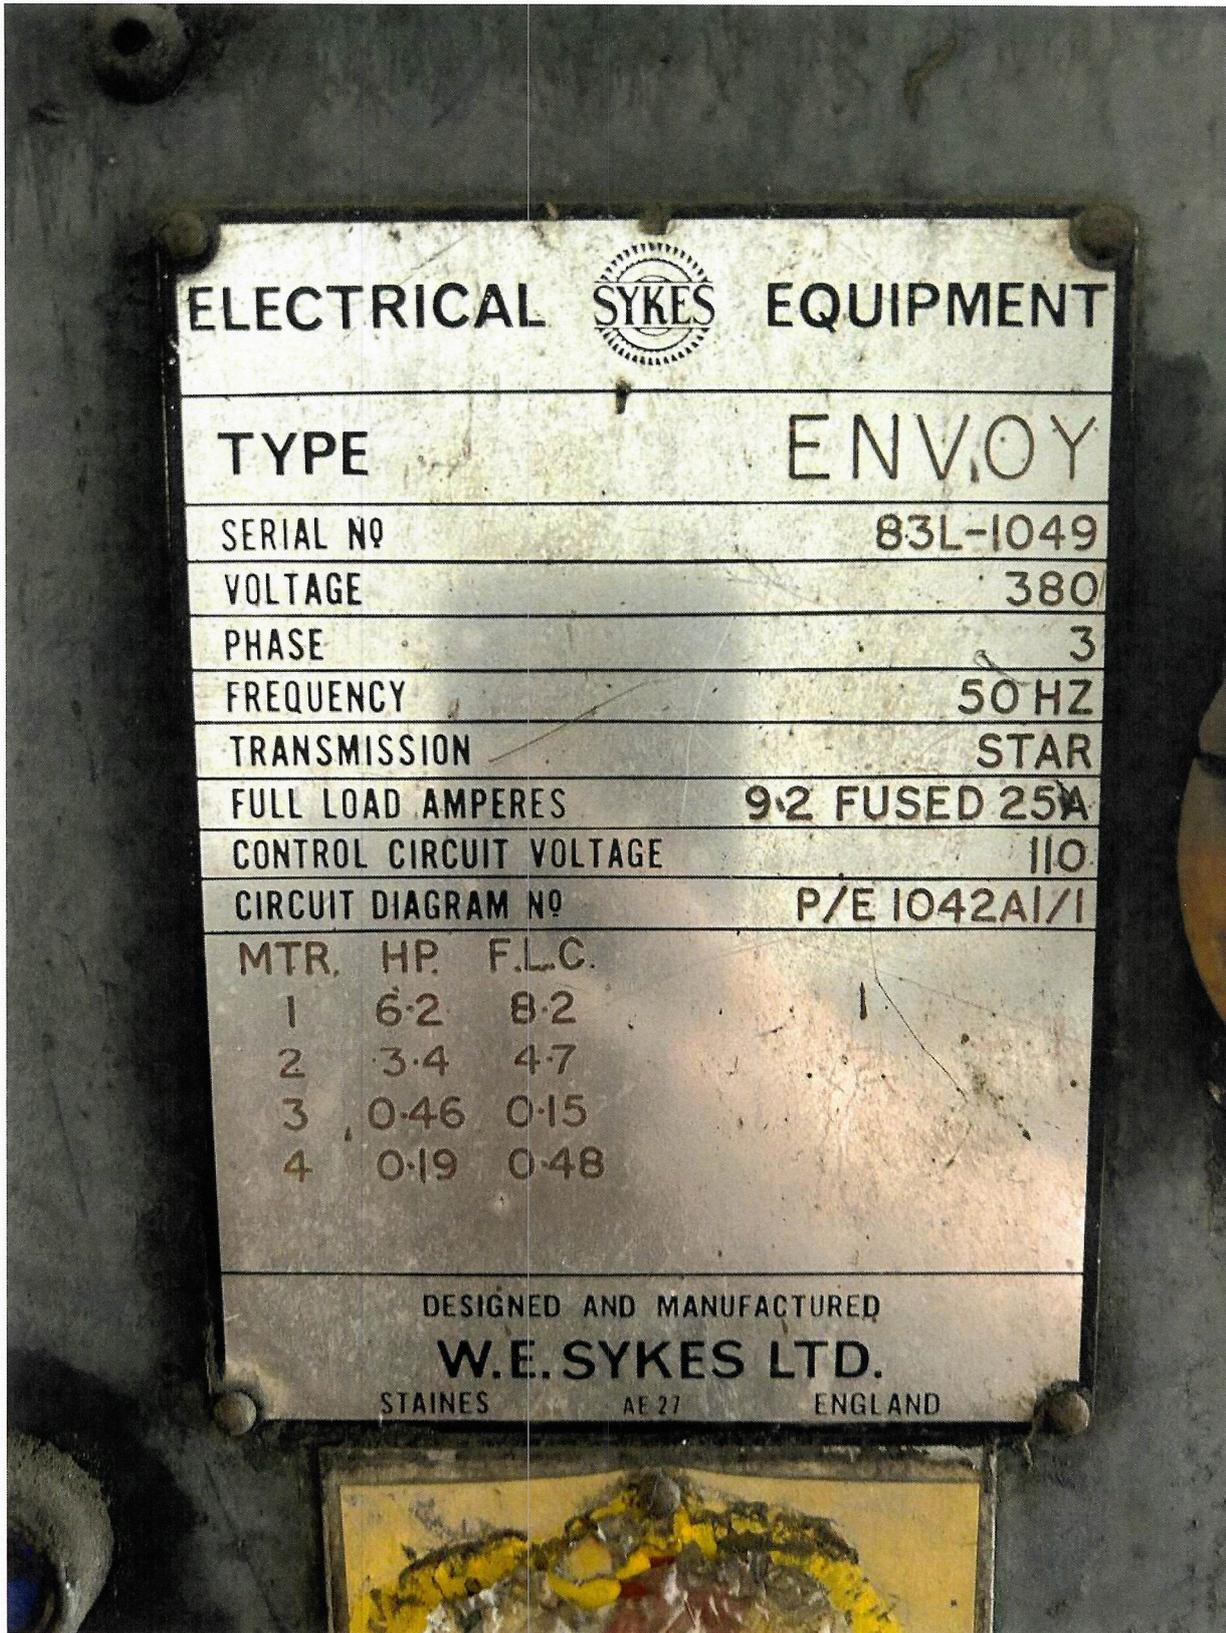

ELECTRICAL  EQUIPMENT

TYPE ENVLOY

SERIAL NO 83L-1049

VOLTAGE 380

PHASE 3

FREQUENCY 50 HZ

TRANSMISSION STAR

FULL LOAD AMPERES 9.2 FUSED 25A


CONTROL CIRCUIT VOLTAGE 110

CIRCUIT DIAGRAM NO P/E 1042A1/1

MTR.	HP.	F.L.C.
1	6.2	8.2
2	3.4	4.7
3	0.46	0.15
4	0.19	0.48


DESIGNED AND MANUFACTURED
W.E. SYKES LTD.
STAINES AE 27 ENGLAND

รายการที่ 17

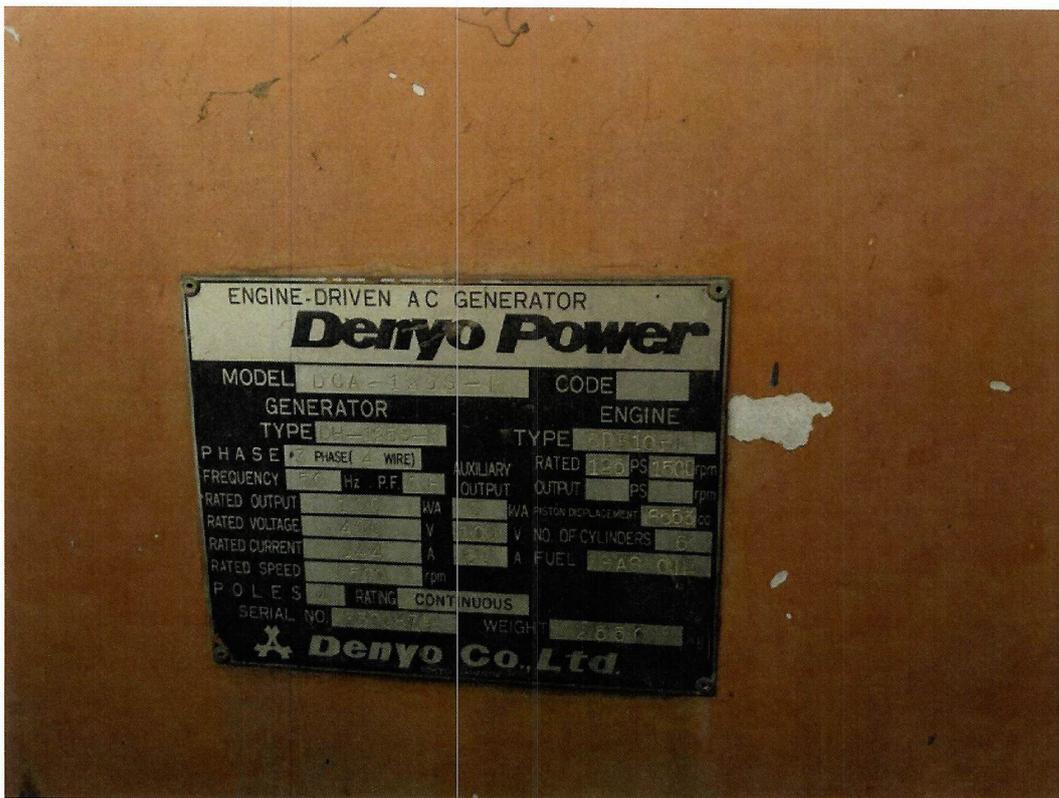

รายการที่ 18



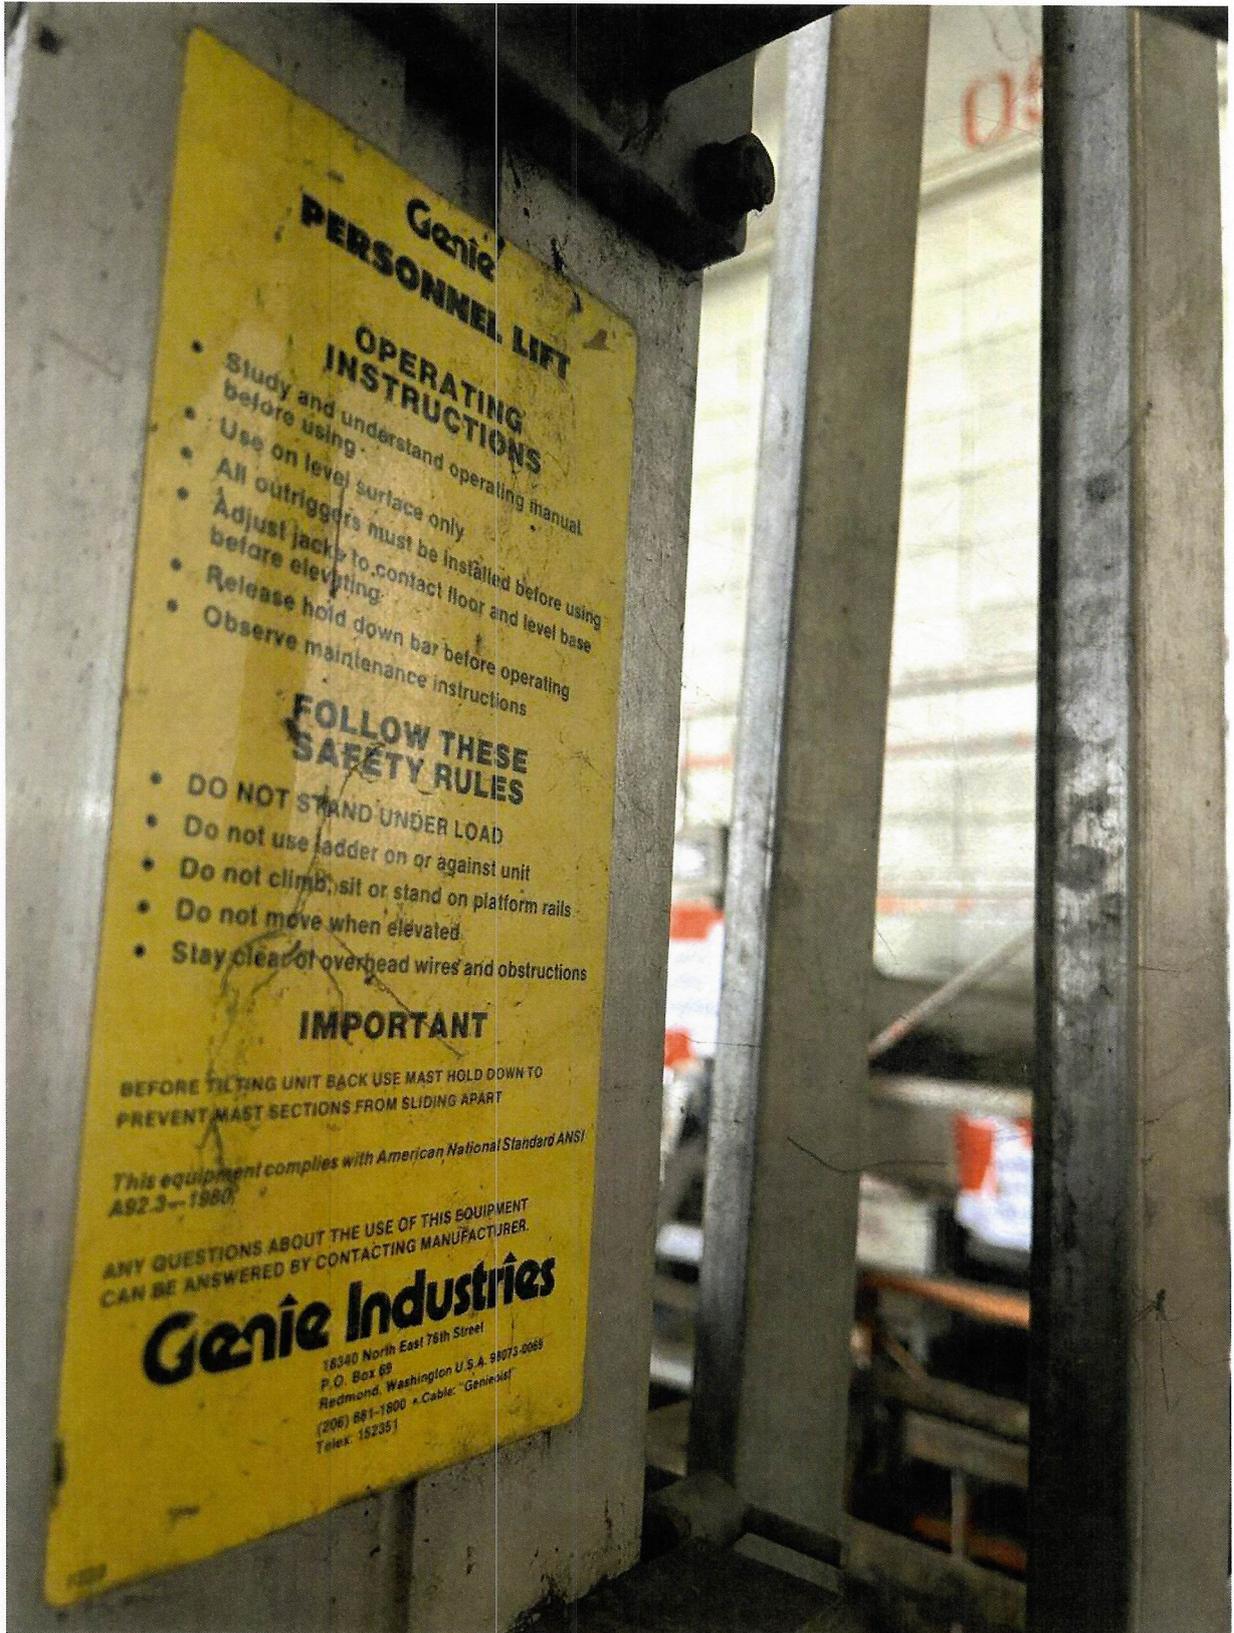

**Genie
PERSONNEL LIFT**

**OPERATING
INSTRUCTIONS**

- Study and understand operating manual before using
- Use on level surface only
- All outriggers must be installed before using
- Adjust jacks to contact floor and level base before elevating
- Release hold down bar before operating
- Observe maintenance instructions

**FOLLOW THESE
SAFETY RULES**

- DO NOT STAND UNDER LOAD
- Do not use ladder on or against unit
- Do not climb, sit or stand on platform rails
- Do not move when elevated
- Stay clear of overhead wires and obstructions

IMPORTANT

BEFORE TILTING UNIT BACK USE MAST HOLD DOWN TO PREVENT MAST SECTIONS FROM SLIDING APART

This equipment complies with American National Standard ANSI A92.3-1980

ANY QUESTIONS ABOUT THE USE OF THIS EQUIPMENT CAN BE ANSWERED BY CONTACTING MANUFACTURER.

Genie Industries


16340 North East 76th Street
P. O. Box 69
Redmond, Washington U.S.A. 98075-0069
(206) 881-1800 • Cable: "Genielift"
Telex: 152351

รายการที่ 19



รายการที่ 19
PRECISION LATHE
1920-20-7035-00008

รายการที่ 20

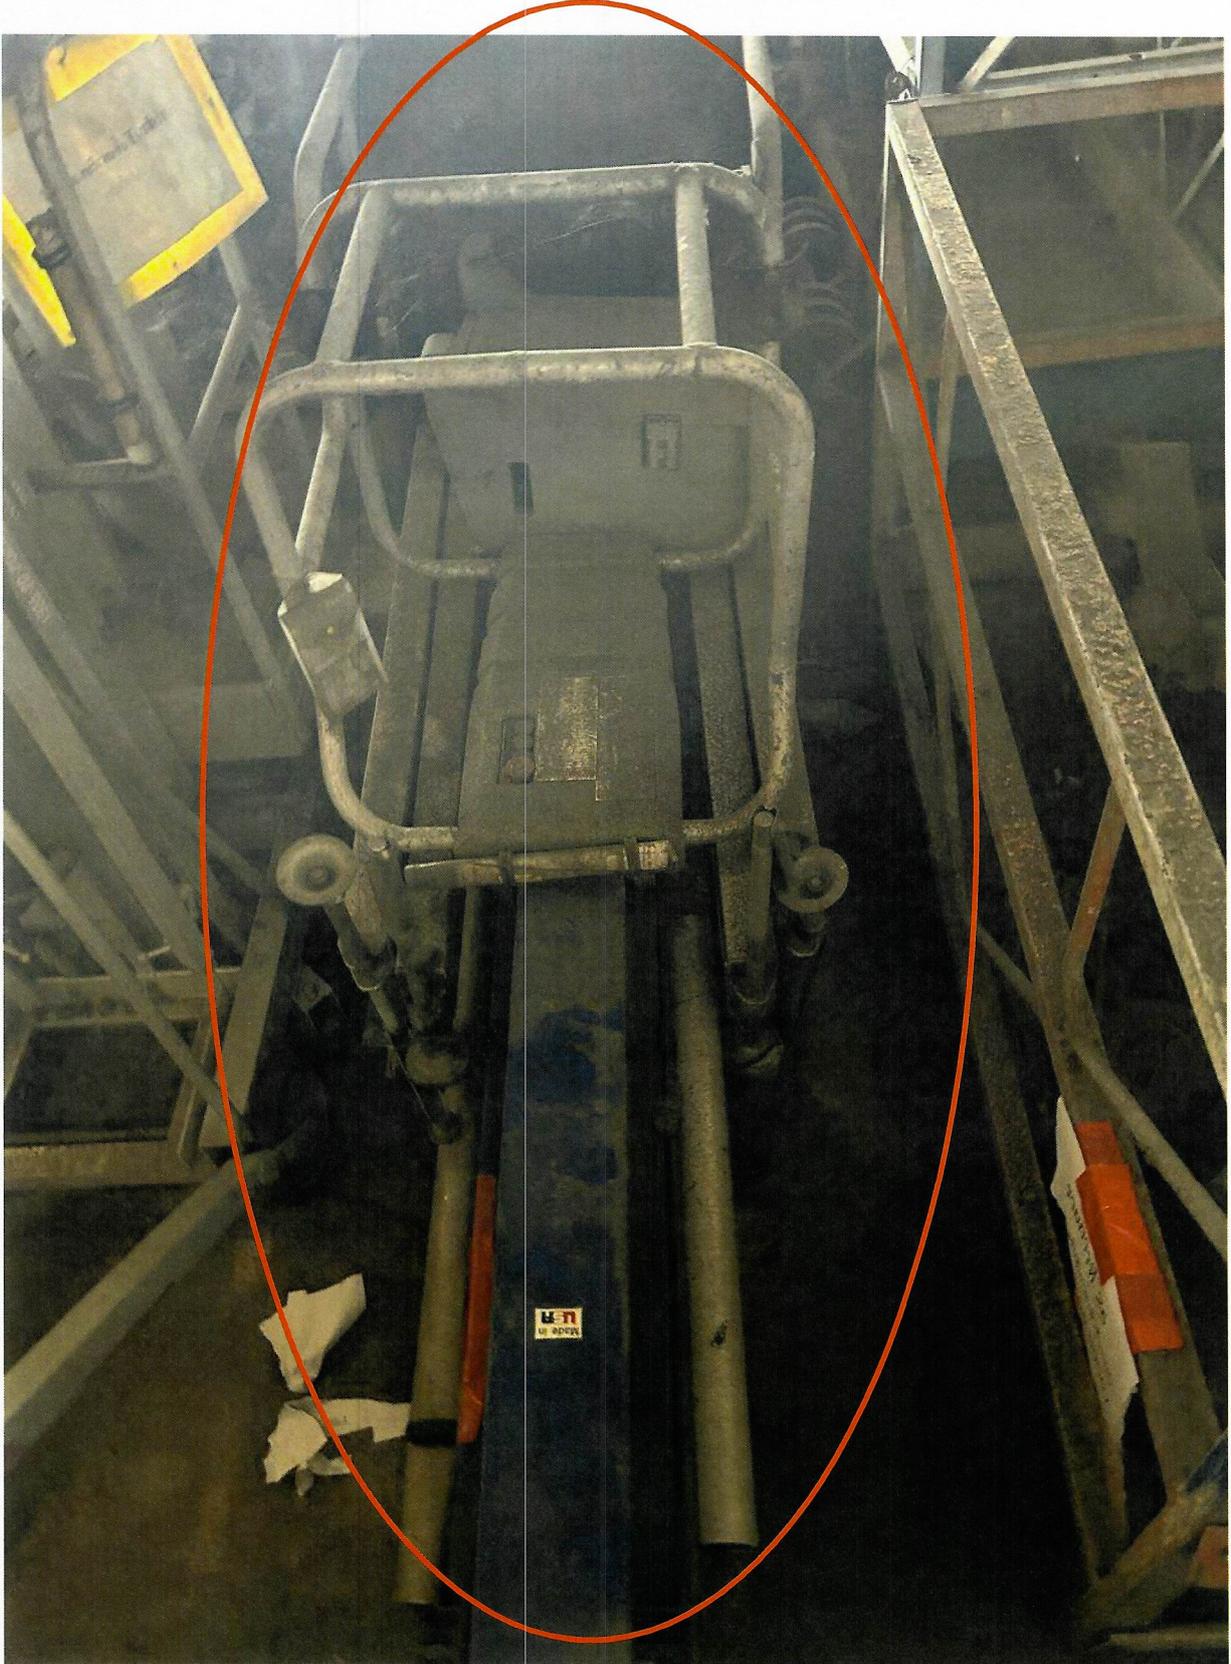

รายการที่ 20



รายการที่ 21 -22



รายการที่ 23



รายการที่ 24 - 25



รายการที่ 26

